




## FILTERBYTE



Snabbguide för identifikation av  
filterpatroner

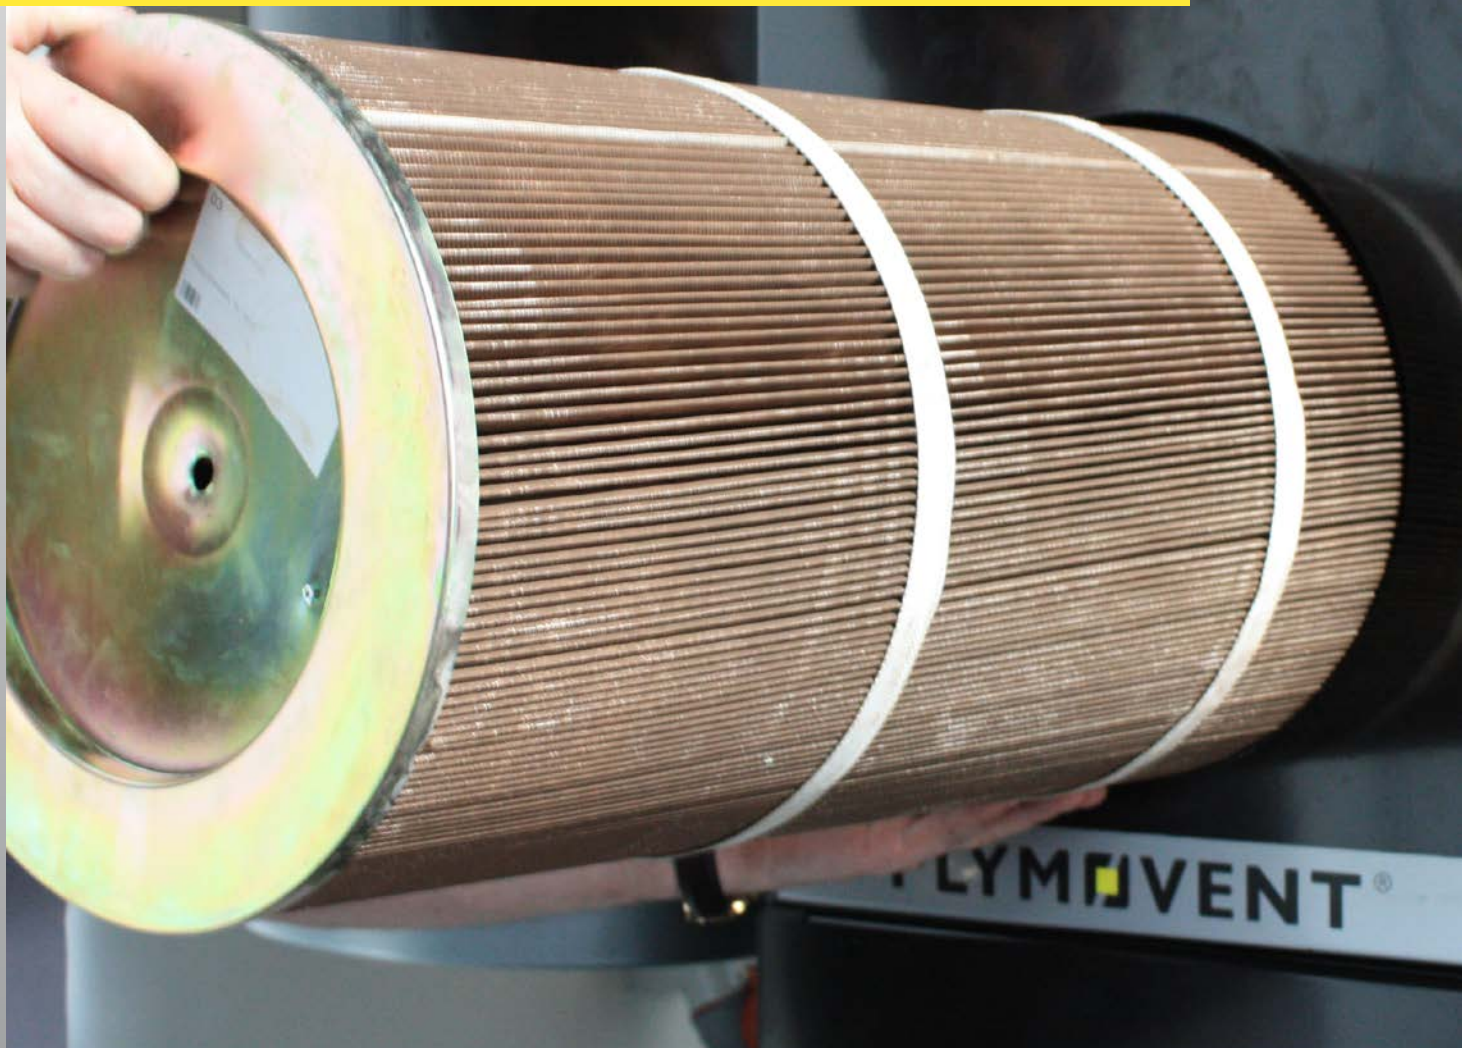

Filterbyte (CART-filter) hos en MultiDust® Bank

## INNEHÅLL

|  |          |
|--|----------|
| <b>Stationära filter för svetsångor</b>        | <b>2</b> |
| <b>Mobila enheter</b>                          | <b>3</b> |
| <b>Portabel utsugningsenhet för svetsångor</b> | <b>4</b> |
| <b>Sugbord</b>                                 | <b>4</b> |
| <b>Centralfiltersystem</b>                     | <b>5</b> |
| <b>Allmän filtrering</b>                       | <b>5</b> |
| <b>Filter för oljedimma</b>                    | <b>6</b> |
| <b>Utgångna produkter</b>                      | <b>6</b> |

## FRISK LUFT

Industriella utsugningssystem måste alltid fungera perfekt, för endast då kan du vara säker på att inomhusluften verkligen är ren. Plymovent bjuder detaljrådgivning och smidig installation. Vidare kan du lita på att erhålla perfekt rådgivning för underhåll.

## FILTERBYTE, DEL AV UNDERHÅLLET

Regelbundet underhåll är mycket viktigt inom tillverkningsindustrin. Underhåll av ång- och dammsugning är oumbärlig för att garantera ren och säker inomhusluft på arbetsplatsen. Byte av filtret är en viktig del av detta underhåll.

Plymovent har konstaterat att sommaren, när företagen planerar sitt omfattande underhåll, är en lämplig tid för filterbyte. Och på hösten, när dörrar och fönster behöver hållas stängda mot det kalla

vädret, är det mycket viktigt att alla industriella utsugningssystem fungerar perfekt.

Denna guide hjälper dig att fastställa vilken typ av filter som behöver bytas ut. För mer information om filterbyte och säkerhetsbestämmelser hänvisar vi till handboken.

*En skadad filterpatron bör alltid bytas ut.*

# STATIONÄRA FILTER FÖR SVETSÅNGOR



SFD



SFS



MF



SmartOne

## SFD

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning   | Underhåll           |
|-------------|---------------|---|---------------------|
| Förfilter   | 9820310110    | Filter förorenat                                | Rengör eller byt ut |
| FCC-50      | 9850060050    | Röd visning nedsmutsat filter ("filtret täppt") | Byt ut              |
| FCC-50/HE   | 9850060250    |   | Byt ut              |

## SFS

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning               | Underhåll           |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Förfilter   | 0000102274    | Filter förorenat      | Rengör eller byt ut |
| FCC-30      | 9850060110    | Blinkande signallampa | Byt ut              |

## MF-30/31

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning          | Underhåll |
|-------------|---------------|------------------|-----------|
| PF-M/ALU    | 0000100922    | Filter förorenat | Rengör    |
| GFMF        | 0000100185    | På tryckmätaren  | Byt ut    |
| CFM         | 0000100190    | Obehaglig doft   | Byt ut    |
| HFME-3      | 0000100186    | På tryckmätaren  | Byt ut    |

## SmartOne

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning   | Underhåll |
|-------------|---------------|---|-----------|
| CART-OA     | 0000101752    | Filtrets automatiska rengöringssystem aktiveras regelbundet | Byt ut    |
| CART-O      | 0000101751    |   | Byt ut    |



9820310110



9850060050




9850060250



0000102274



9850060110



0000100922




0000100185




0000100190



0000100186



0000101752



0000101751



# MOBILA ENHETER



MFD

## MFD

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning                                | Underhåll           |
|-------------|---------------|--|---------------------|
| Förfilter   | 9820310110    | Filter förorenat                       | Rengör eller byt ut |
| FCC-50      | 9850060050    | Röd visning                            | Byt ut              |
| FCC-50/HE   | 9850060250    | nedsmutsat filter<br>("filtret täppt") | Byt ut              |
| FAC-50      | 9850070060    | Obehaglig doft                         | Byt ut              |

## MFS

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning               | Underhåll           |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Förfilter   | 0000102274    | Filter förorenat      | Rengör eller byt ut |
| FCC-30      | 9850060110    | Blinkande signallampa | Byt ut              |

## MFE

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning          | Underhåll           |
|-------------|---------------|------------------|---------------------|
| SAF         | 0000102273    | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| FIS         | 0000102272    | Dålig sugeffekt  | Rengör eller byt ut |
| FCS         | 9821430000    | Dålig sugeffekt  | Rengör eller byt ut |
| SAF         | 0000102273    | Filter polluted  | Rengör eller byt ut |
| SCF         | 0104060010    | Obehaglig doft   | Byt ut              |



MobileOne

## MobileOne

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning   | Underhåll |
|-------------|---------------|---|-----------|
| CART-O      | 0000101751    | Filtrets automatiska<br>rengöringssystem<br>aktiveras regelbundet | Byt ut    |

## MobilePro

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning   | Underhåll           |
|-------------|---------------|---|---------------------|
| CART-O      | 0000101751    | Signallampa<br>fortsätter blinka<br>under bruk. | Rengör eller byt ut |
| CART-OA     | 0000101752    |   |                     |

Obs: Byt alltid ut filterpatronen om den är skadad.




9820310110



9850060050



9850060250



9850070060



0000102274



9850060110



0000102272




9821430000




0000102273



0104060010



0000101751



0000101752



MobilePro

## PORTABEL UTSUGNINGSENHET FÖR SVETSÅNGOR



PHV

### PHV

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning                    | Underhåll           |
|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| PF-PHV      | 0000102275    | Filter förorenat           | Rengör eller byt ut |
| Dura-H      | 9850060230    | Visning dålig<br>sugeffekt | byt ut              |
| HEPA        | 9850060140    | "Kontrollera filter".      | byt ut              |



0000102275



9850060230



9850060140

## SUGBORD



DraftMax Basic

### DRAFTMAX

| Filterpaket       | Artikelnummer | Visning   | Underhåll           |
|-------------------|---------------|---|---------------------|
| Förnästfång       | 0040000040    | Filter förorenat  | Rengör eller byt ut |
| Huvudnästfång     | 0040100060    | Filter förorenat  | Rengör eller byt ut |
| DuraFilter FCC-52 | 0040000020    | Basic: på tryck-<br>mätaren<br>Ultra: sumner (2<br>sek. till/2 sek. från) | Byt ut              |
| HEPA-filter       | 0040000030    | När FCC-52 byts ut  | Byt ut              |



0040000040



0040100060



0040000020



0040000030

Dessa filter hör till DraftMax **Basic** och **Ultra**.



SCS



MDB-64

### SCS

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning               | Underhåll |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------|
| FCC-150     | 9850060080    | Blinkande signallampa | Byt ut    |
| FCP-110     | 9850060100    | Blinkande signallampa | Byt ut    |

### MDB

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning           | Underhåll |
|-------------|---------------|-------------------|-----------|
| CART-D      | 0000100356    | På kontrollskåpet | Byt ut    |
| CART-C      | 0000100353    | På kontrollskåpet | Byt ut    |
| CART-E      | 0000100354    | På kontrollskåpet | Byt ut    |
| CART-PTFE   | 0000100297    | På kontrollskåpet | Byt ut    |
| CART-MB     | 0000102315    | På kontrollskåpet | Byt ut    |



0000100356  
0000100353  
0000100354  
0000100297  
0000102315



9850060080



9850060100

## ALLMÄN FILTRERING



EDS

### EDS

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning                  | Underhåll |
|-------------|---------------|--------------------------|-----------|
| FCC-150     | 9850060080    | "Filters clogged" on PLC | Byt ut    |



9850060080

# FILTER FÖR OLJEDIMMA



MistEliminator



MistWizard

## MistEliminator ALLMÄNT

| Filterpaket     | Artikelnummer | Visning          | Underhåll           |
|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
| ME-INL/IMP      | 0000100824    | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| ME-INL/PF       | 0000100825    | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| HFME-3 (option) | 0000100186    | På tryckmätaren  | Byt ut              |

## ENDAST SORTIMENT ME-31 OCH ME-32

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning         | Underhåll |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|
| BFME-31     | 0000100188    | På tryckmätaren | Byt ut    |

## ENDAST SORTIMENT ME-41 OCH ME-42


| Filterpaket | Artikelnummer | Visning         | Underhåll |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|
| OC-1        | 0000100358    | På tryckmätaren | Byt ut    |
| OC-2        | 0000100357    | På tryckmätaren | Byt ut    |

## MistWizard

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning         | Underhåll |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|
| CART-2      | 0000100352    | På tryckmätaren | Byt ut    |



0000100824



0000100825



0000100188



0000100358



0000100357



0000100352

# UTGÅNGNA PRODUKTER

För beställningsinformation om de utgångna produkterna ber vi dig kontakta din auktoriserade Plymovent återförsäljare, eller kontakta Plymovent.  
[export@plymovent.com](mailto:export@plymovent.com)



# PLYMOVENT®

clean air at work

**Plymovent GmbH**  
Eduard-Rhein-Straße 6  
53639 Königswinter  
Germany

T +49 (0)22 44/878 52-0  
F +49 (0)22 44/878 52-30  
E [info@plymovent.de](mailto:info@plymovent.de)

Din auktoriserade Plymovent återförsäljare:

## REN LUFT PÅ JOBBET

Högvärdiga system för utsugning och filtrering av svetsångor är en långsiktig investering. Så skapar du en renare och hälsosammare arbetsmiljö. Svetsare och övrig personal kommer att se skillnaden omedelbart (det synliga blå lagret av svetsångor försvinner). Resultat: bättre arbetsresultat, ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro. Dessutom kommer dina maskiner att smutsas ned mindre, vilket reducerar företagets underhållskostnader.

*Plymovent bryr sig om vilken luft du andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster som garanterar ren luft på jobbet, över hela världen.*

*Vi respekterar miljön och tillhandahåller högvärdiga produkter. Tack vare den expertis som vi har samlat under många år och vårt engagemang för våra kunders behov kan vi erbjuda precis de lösningar som du behöver.*

Plymovent förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar.

[www.plymovent.com](http://www.plymovent.com)